



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2019M3311

认证委托人 泰州市泓源消防装备制造有限公司

产品型号名称 SNZ65室内消火栓

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 本机构共有4个试验场所，地址分别为：
  - A 上海市莘庄西环路391号
  - B 上海市奉贤区钜庭路66号
  - C 上海市金山区亭林西工业区康发路22号
  - D 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁青龙路。




单位名称：国家消防装备质量监督检验中心  
地 址：中国上海市莘庄西环路391号  
电 话：86-21-54959866-6102  
86-21-54959907  
传 真：86-21-54959907  
邮政编码：201199  
网 址：<http://www.xfjyzx.com>  
电子邮件：[fireshnc@sh163.net](mailto:fireshnc@sh163.net)

Name: China National Fire Equipment  
Quality Supervision Centre  
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang  
Shanghai, P.R.China  
Telephone: 86-21-54959866-6102  
86-21-54959907  
Fax: 86-21-54959907  
Post Code: 201199  
Website: <http://www.xfjyzx.com>  
E-mail: [fireshnc@sh163.net](mailto:fireshnc@sh163.net)

# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2019M3311

共05页 第01页

产品名称	室内消火栓	型 号	SNZ65
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	/
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019年11月26日
检验依据	GB 3445—2018 《室内消火栓》 CCCF-CPRZ-26: 2019 《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》		
检验项目	CCCF-CPRZ-26: 2019 《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防给水设备产品》 规定的全部适用检验项目		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             检验检测专用章            签发日期：2019年11月26日            专用章         </div>		
备 注			

批准：徐耀亮

审核：朱贺

编制：黄峰


# 国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No : Zb2019M3311

共05页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	/

产品照片

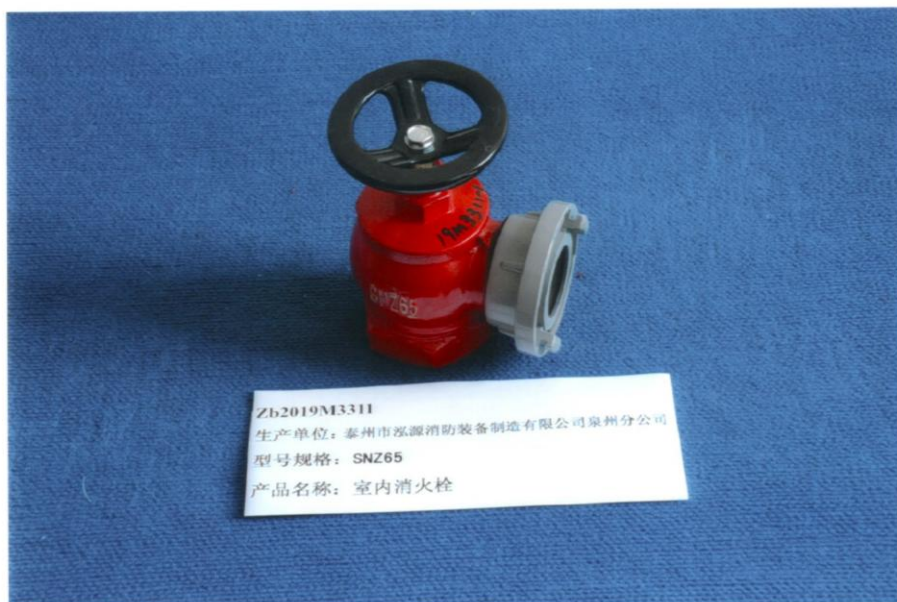

国家消防装备质量监督检验中心  
检 验 报 告

No :Zb2019M3311

共05页 第03页

一、产品铭牌内容

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. 型号规格:       | SNZ65  |
| 2. 生产者和/或生产企业: | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 /<br>泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司 禾源 |
| 3. 符号:         | /  |
| 4. 标志:         | /  |
| 5. 警告用语 (适用时): | /  |
| 6. 说明书:        | 有  |

二、产品特性描述

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. 减压、减压稳压性能 (适用时): | /     |
| 2. 结构 (附图纸):        | 有     |
| 3. 手轮开关方向:          | 顺时针关闭 |
| 4. 节流装置结构 (附图纸):    | /     |
| 5. 阀杆材料类别:          | 铅黄铜   |

三、产品关键件描述

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. 弹簧规格 (适用时): | / |
| 2. 弹簧生产单位:     | / |

一致性检查结论: 符合

## 检验结果汇总表

生产企业：泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

No： Zb2019M3311

产品型号： SNZ65

共05页 第04页

序号	检验项目		标准要求	检验结果
1	材料	阀杆材料	应采用符合GB/T 4423规定的铅黄铜棒HPb59-1或力学性能、耐腐蚀性能不低于HPb59-1的其他金属材料。	合格
		阀杆抗拉强度 (N/mm <sup>2</sup> )	>390	398.3
2	基本尺寸与公差	进水口管螺纹尺寸	R <sub>p</sub> 2½	合格
		进水口螺纹深度 (mm)	25±1	25.6
		关闭后高度 (mm)	≤225	198.4
		出水口中心高度 (mm)	70~110	71.2
		阀杆中心距接口外沿距离 (mm)	≤120	108.9
3	手轮	型式	应符合JB/T 7273.3的规定。	合格
		直径 (mm)	120±1.5	120.7
		开关方向	手轮轮缘上应有永久性的表示开关方向的箭头和字样。	合格
4	螺纹		应符合5.6的要求。	合格
5	阀杆升降性能		阀杆升降应平稳、灵活，不应有卡阻和松动现象。	合格
			旋转阀杆的最大力矩不应超过8.0N·m。	7.3N·m
6	旋转性能	性能	阀体应能360°旋转，且转动应灵活。	合格
		最大力矩 (N·m)	≤10.0	9.2
7	开启高度 (mm)		≥21.7	24.0
8	水压强度		阀体和阀盖应能承受2.4MPa压力，持续2min不应有破裂和渗漏现象。	合格

## 检验结果汇总表

生产企业：泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

No： Zb2019M3311

产品型号： SNZ65

共05页 第05页

序号	检验项目	标准要求	检验结果
9	密封性能	阀座应能承受1.6MPa压力，持续2min不应有渗漏现象。	合格
		其他连接部位应能承受1.6MPa压力，持续2min不应有渗漏现象。	合格
10	压力损失 (MPa)	≤0.02	0.013
11	耐腐蚀性能	经耐腐蚀性能试验后，不应产生腐蚀损坏。	合格
		阀杆升降应平稳、灵活，不应有卡阻和松动现象。	合格
		旋转阀杆的最大力矩不应超过8.0N·m。	7.6N·m
		阀体应能360° 旋转，且转动应灵活。	合格
		旋转阀体的最大力矩不应超过10.0N·m。	9.7N·m
		阀座应能承受1.6MPa压力，持续2min不应有渗漏现象。	合格
		其他连接部位应能承受1.6MPa压力，持续2min不应有渗漏现象。	合格
以下空白。			

# 消防产品认证证书

(标准品质认证)

证书编号：CIL33120XF1798

认证委托人：泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址：江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产者：泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址：江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业：泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

地址：福建省泉州市南安市溪美街道镇山村沿溪路16号

产品名称：室内消火栓

认证单元：SNZ65

内 含：SNZ65(主型)

产品标准/技术要求：GB 3445-2018

认证模式：产品型式试验+初始工厂检查+获证后的监督

上述产品符合CILQC GZ-34《消防产品认证实施规则-灭火设备产品》产品认证实施规则要求，特发此证。

首次发证日期：2020年12月29日

本次发证日期：2022年02月14日

有效期至：2025年12月28日

此证书所有权归属TiGroup并接受相关合同条款约束，获证组织必须定期接受监督且监督合格后此证书方继续有效。本证书信息可在本机构网站www.titcgroup.com，及在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上查询。



发证机构：钛和认证（上海）有限公司

CNCA批准号：CNCA-R-2017-331

地址：上海市普陀区长寿路767号7层705-709室

邮箱：contact.cbe@titcgroup.com





170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0472

# 检 验 报 告

No Zb2019M3311

认证委托人 泰州市泓源消防装备制造有限公司

产品型号名称 SNZ65室内消火栓

检 验 类 别 型式试验



国家消防装备质量监督检验中心

TiGroup | 钛和认证

# 消防产品认证证书

(标准品质认证)

证书编号：CIL33120XF1798

认证委托人：泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址：江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产者：泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址：江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业：泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

地址：福建省泉州市南安市溪美街道镇山村沿溪路16号

产品名称：室内消火栓

认证单元：SNZ65

内 含：SNZ65(主型)

产品标准/技术要求：GB 3445-2018

认证模式：产品型式试验+初始工厂检查+获证后的监督

上述产品符合CILQC GZ-34《消防产品认证实施规则-灭火设备产品》产品认证实施规则要求，特发此证。

首次发证日期：2020年12月29日

本次发证日期：2022年02月14日

有效期至：2025年12月28日

此证书所有权归属TiGroup并接受相关合同条款约束，获证组织必须定期接受监督且监督合格后此证书方继续有效。本证书信息可在本机构网站[www.titcgroup.com](http://www.titcgroup.com)，及在国家认证认可监督管理委员会官方网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)上查询。



发证机构：钛和认证（上海）有限公司

CNCA批准号：CNCA-R-2017-331

地址：上海市普陀区长寿路767号7层705-709室

邮箱：contact.cbe@titcgroup.com